Consejos para detectar
Fugas de agua
en las instalaciones domiciliarias

Para
tener en cuenta

La responsabilidad de AySA en relación a las instalaciones a su cargo llega hasta la Línea Municipal.

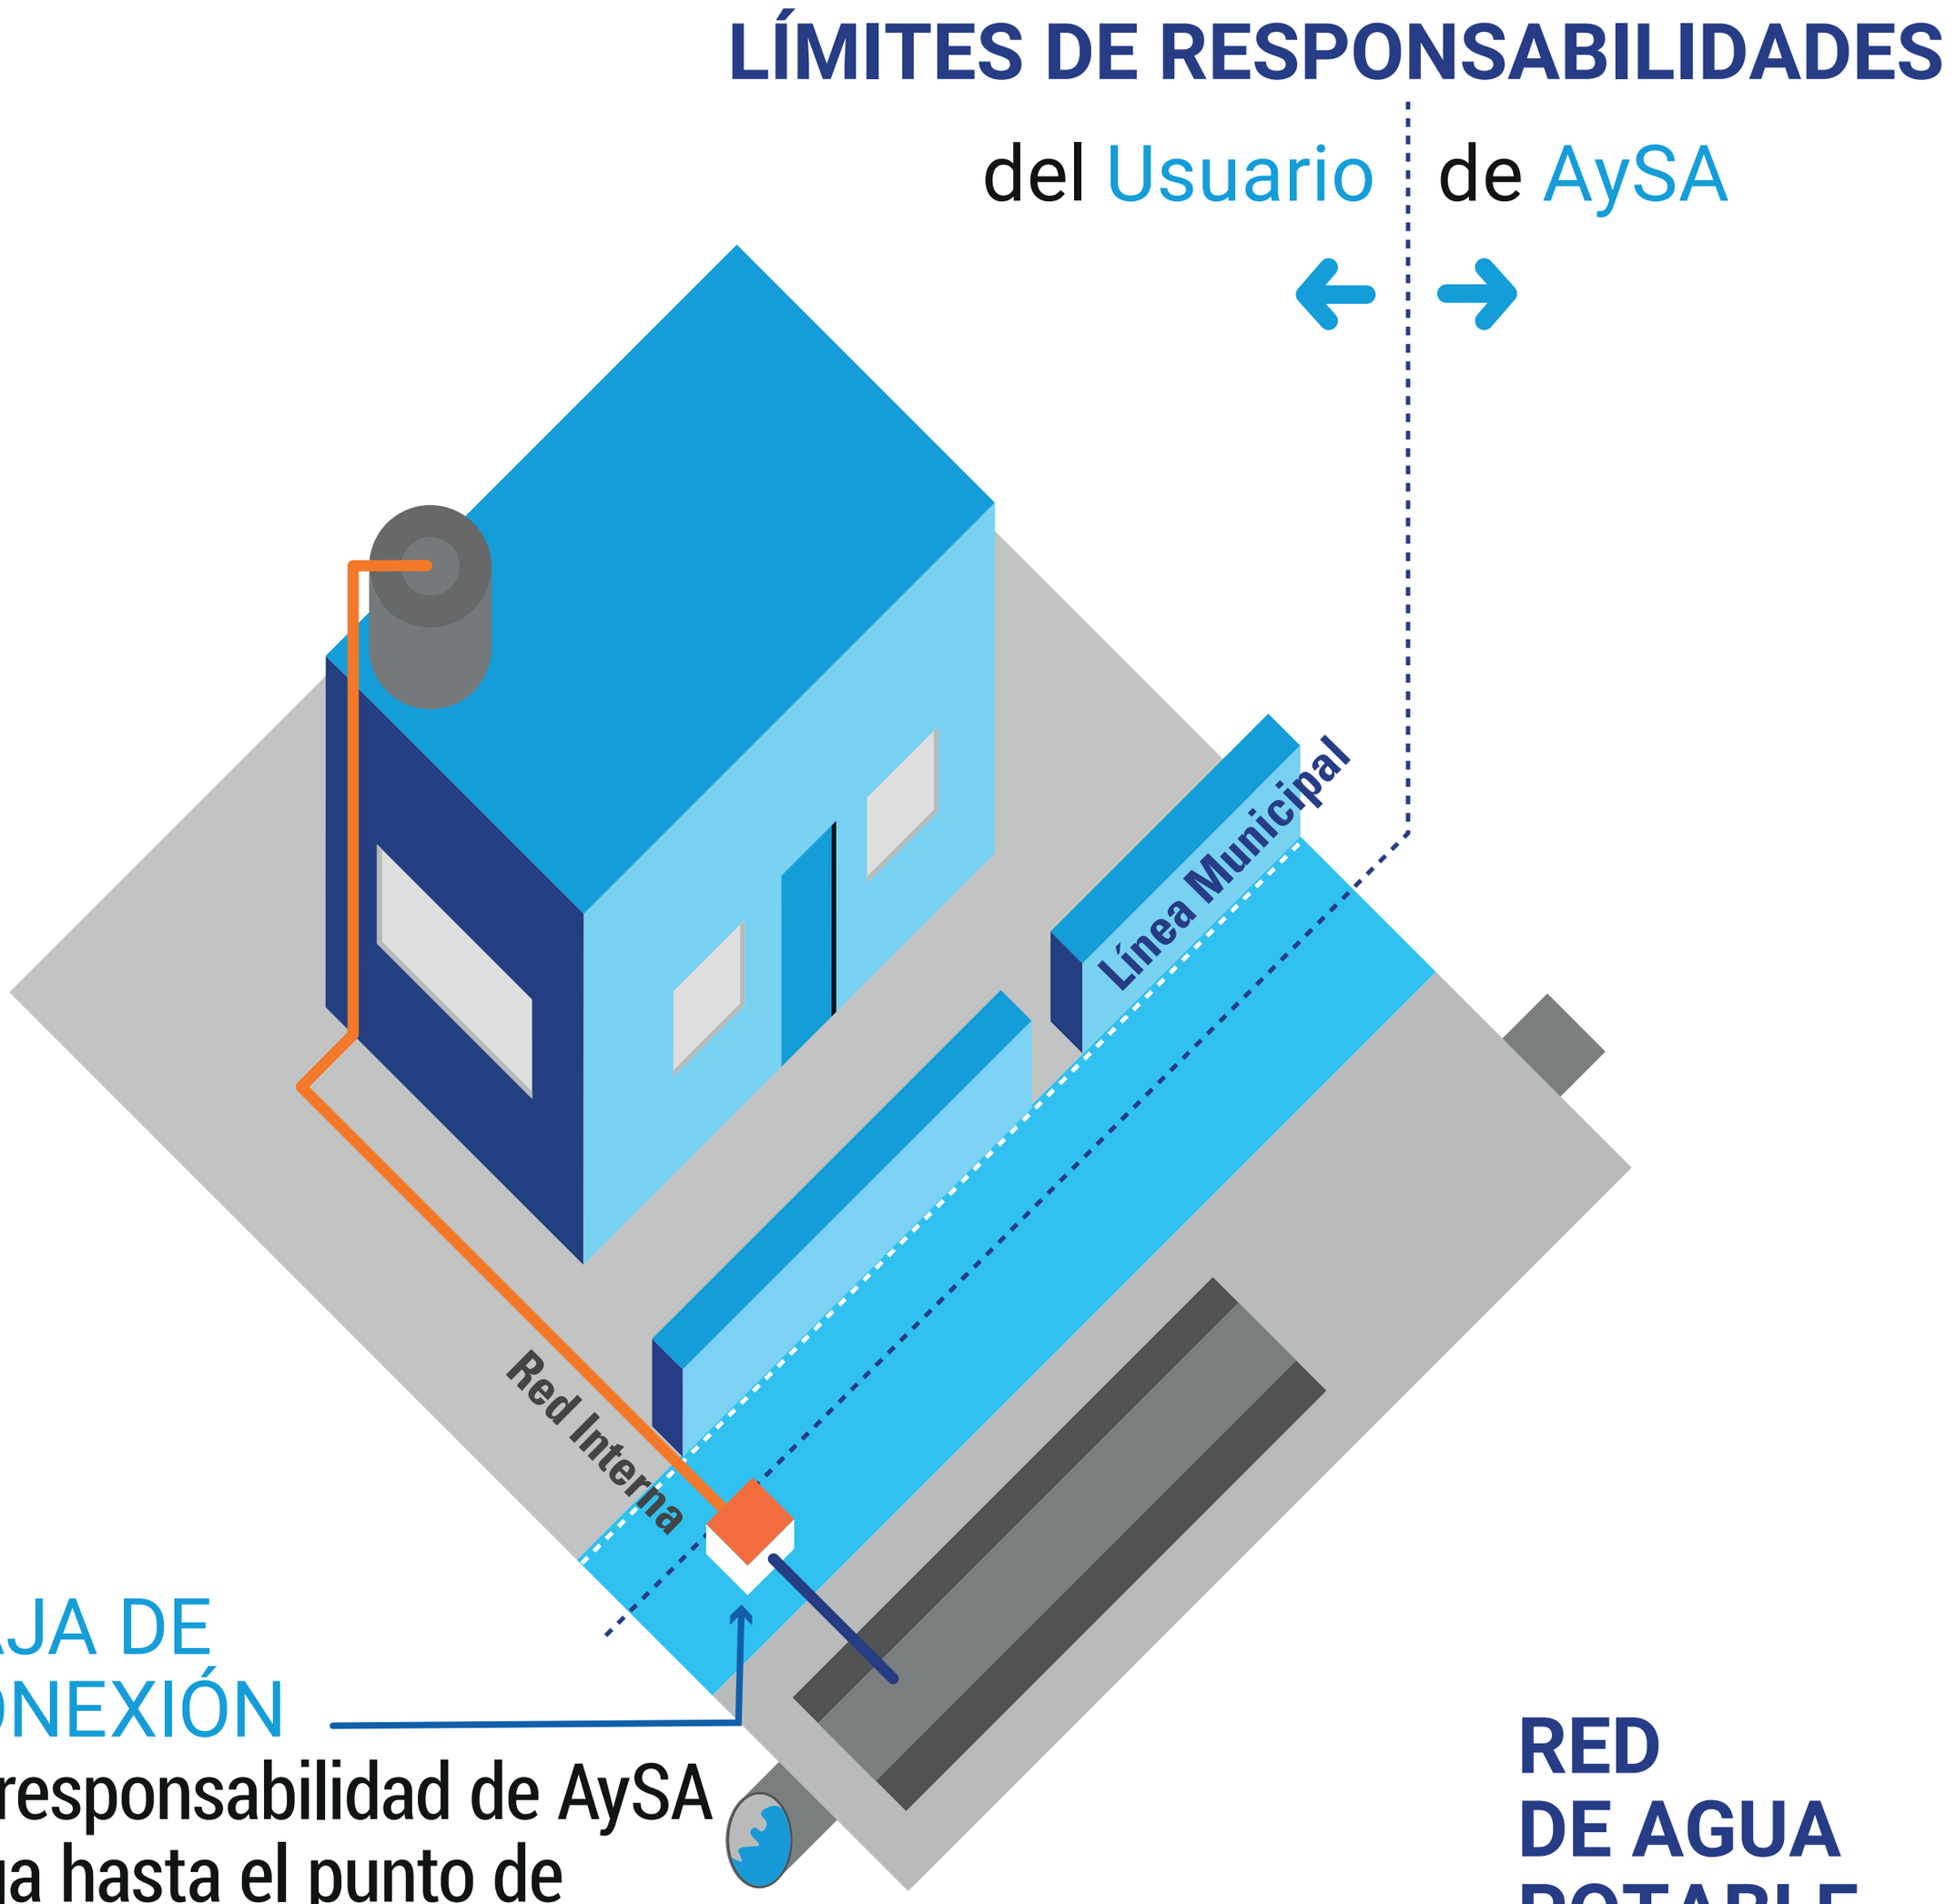

CONSUMOS DOMÉSTICOS (valores aproximados)

CADA DESCARGA DE INODORO	16lts/vez
UNA DUCHA BREVE (10 minutos)	100 lts
LAVARROPAS	100 lts/ciclo

PÉRDIDAS TIPO (valores aproximados)

TANQUE DE RESERVA CON DEFICIENCIA DEL FLOTANTE	2400lts/día
CAÑERÍAS PICADAS BAJO TIERRA	3000lts/día
CAÑERÍAS PICADASEMPOTRADAS EN LA PARED	1200lts/día
INODORO CON DEFICIENCIA DEL FLOTANTE	12000lts/día
CANILLA GOTEANDO	46 lts/día

1m3 = 1000 litros

¿Cómo detectar
fugas de agua?

- Cierre todas las canillas y verifique que no ingrese agua potable a su tanque o cisterna.

- Observe en su medidor el indicador de funcionamiento.

EL MEDIDOR

Es un instrumento mecánico, accionado por la circulación de agua. Sus movimientos, por leves que sean, muestran el paso del agua de la red a través del mismo.

Fracciones de metros cúbicos
Cantidad de m³ de agua potable consumidos desde su instalación.

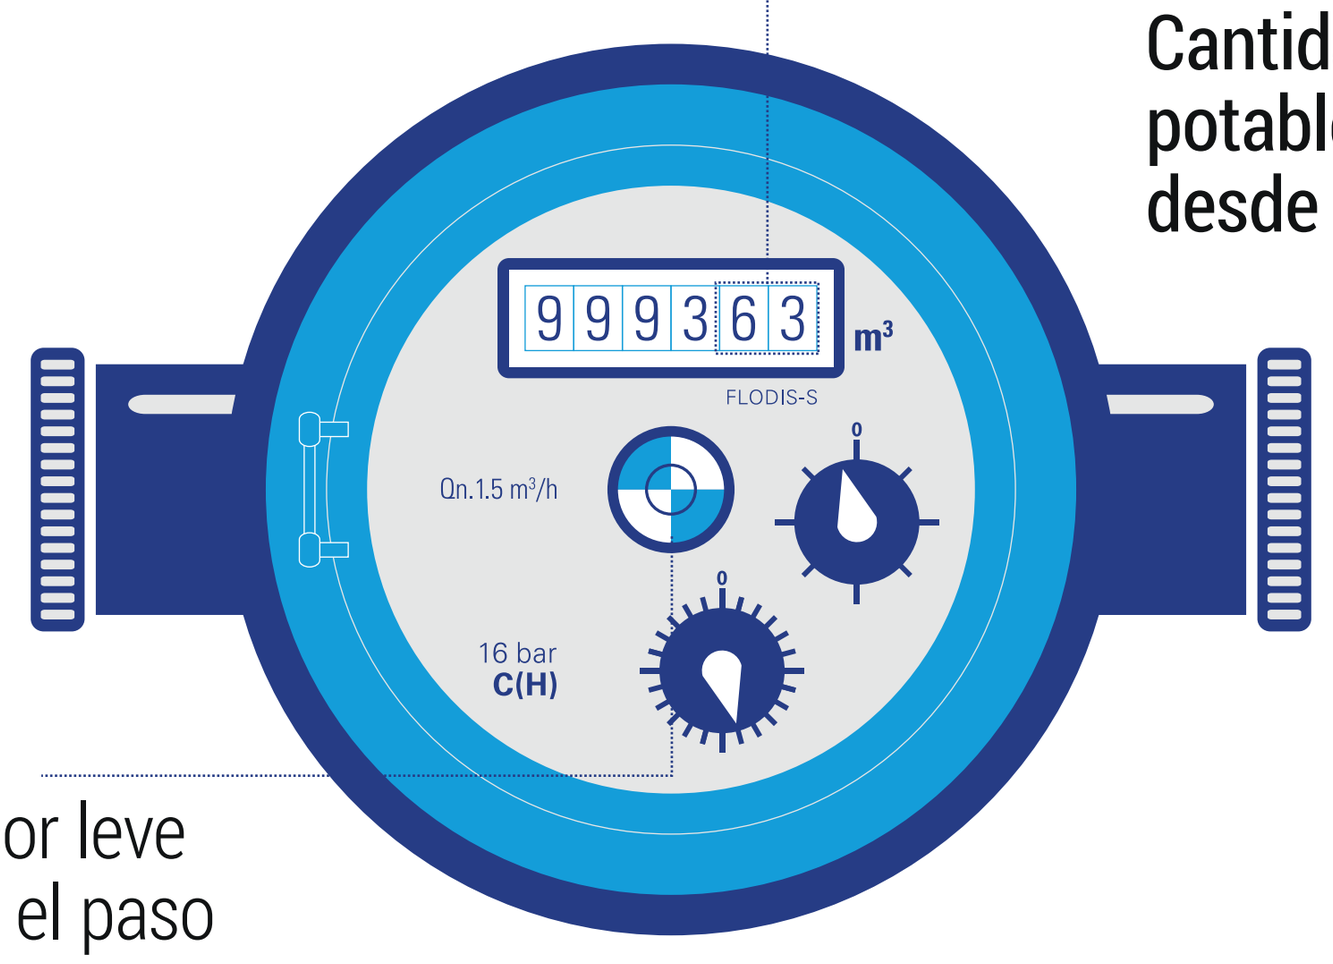

Indicador de funcionamiento:
Su movimiento, por leve que sea, muestra el paso del agua potable a través del medidor.

- Si NO registra movimiento, indica que no está ingresando agua potable al domicilio.

- SI registra movimiento, significa que está ingresando agua potable al domicilio.

La experiencia indica que cuando se desconoce la presencia de fugas en instalaciones, la siguiente guía puede ser útil para su detección. Comience de lo más fácil y evidente a lo más complejo y oculto.

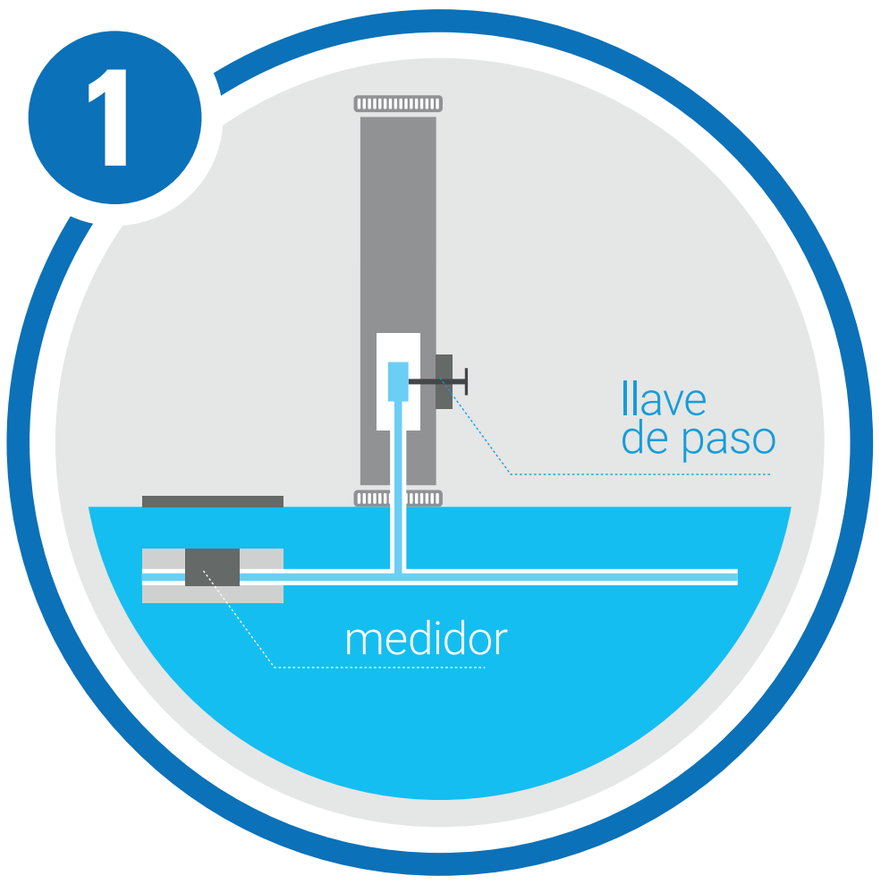

Tramo desde el medidor hasta la llave de paso interna

Corte el agua correctamente desde su llave de paso interna y verifique que se haya detenido el movimiento del medidor. En el caso de no observar movimiento en el medidor continúe verificando.

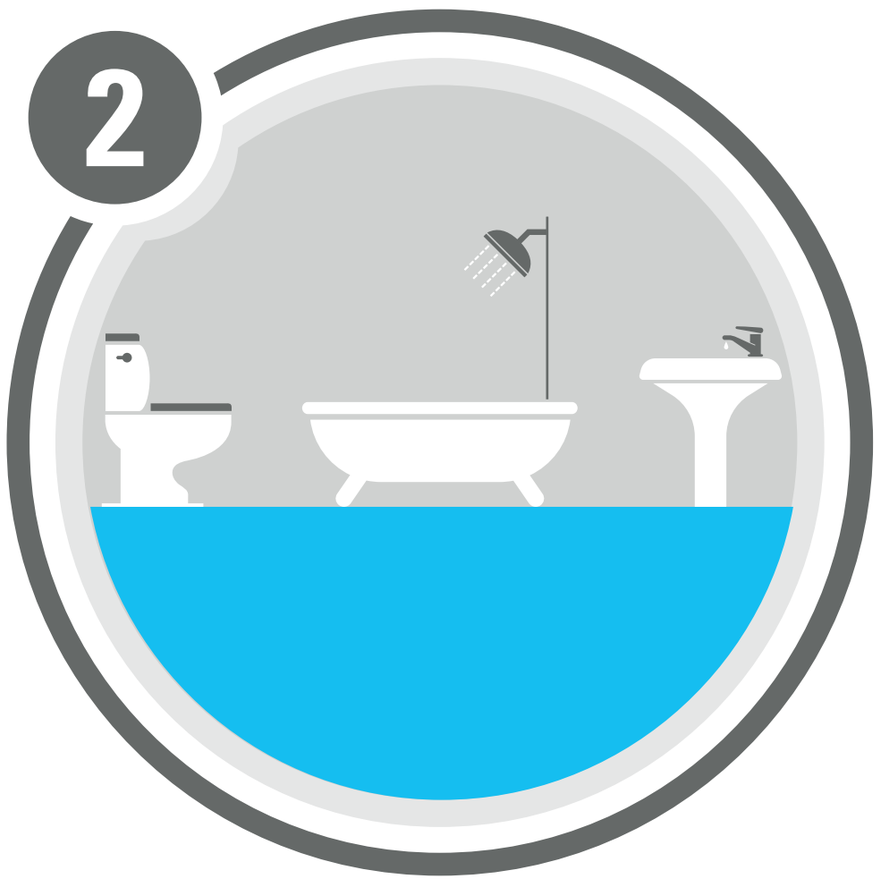

Instalaciones internas

Controle todos los artefactos de su domicilio (canillas internas y externas, llaves de paso, duchas, depósitos de inodoro, etc). Frecuentemente las pérdidas pueden provocarse por canillas mal cerradas, por algún defecto en su funcionamiento o en la válvula del depósito sanitario. En caso de detectar anomalías en alguno de ellos, deberá proceder a su reparación. De lo contrario, continúe con la etapa siguiente del proceso de detección.

AySA NO OTORGA NI VALIDA MATRÍCULA PROFESIONAL PARA PLOMEROS.

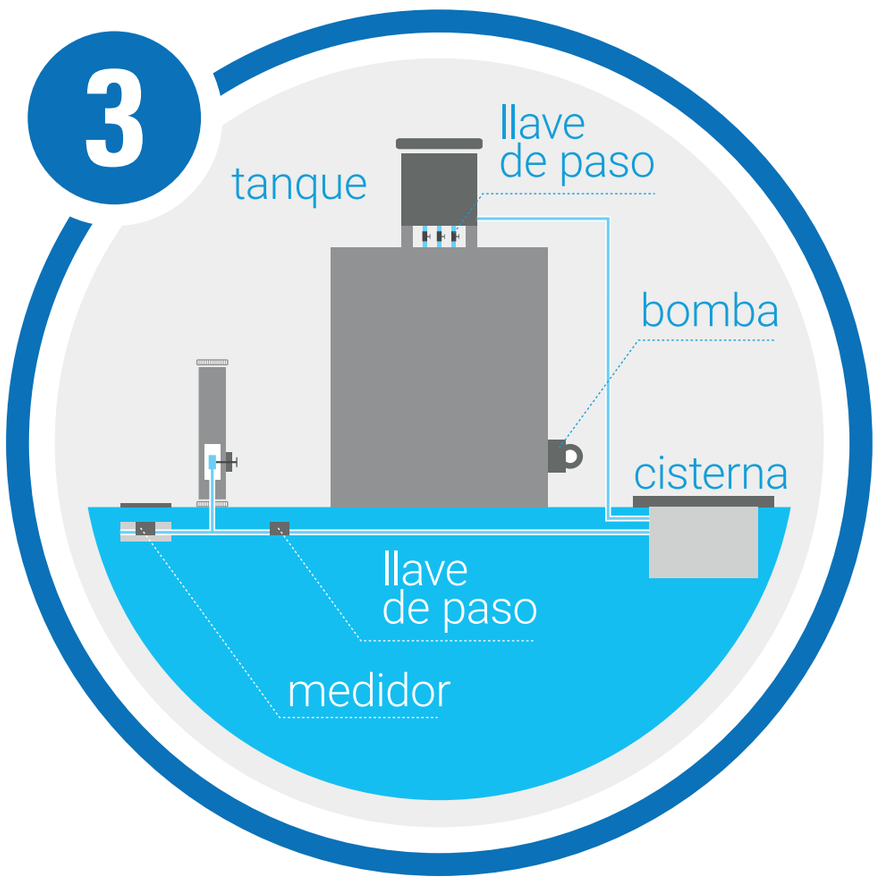

Tanque elevado y/o cisterna

Controle el buen funcionamiento y estado del tanque elevado y de la cisterna.
- Verifique que el flotante no presente deficiencia en el cierre de la válvula y que tenga un recorrido libre de topes o trabas.
- Para controlar el estado del tanque y/o cisterna realice una marca donde está el nivel del agua. En caso de tener una cisterna, desconecte la bomba.
Pasadas varias horas sin consumir agua, verifique los niveles marcados. En el caso de que haya bajado el nivel, significa que existe una pérdida y deberá verificar fisuras en el tanque o cisterna.

Cañerías

Verifique que no haya presencia de humedad en las paredes o en el terreno y sobre todo en las inmediaciones de cañerías de agua. En el caso de poseer cañerías bajo la construcción, controle el movimiento del medidor cerrando las llaves de paso comprendidas dentro del tramo no visible.

AySA NO OTORGA NI VALIDA MATRÍCULA PROFESIONAL PARA PLOMEROS.

Por trámites, consultas y reclamos

Accedé las 24 horas
a nuestros canales de atención

Oficina Virtual

oficinavirtual.web.aysa.com.ar

App
Android - IOS

WhatsApp
1159845794

Atención Técnica
0800 - 321 - AGUA (2482)
Todos los días, las 24 hs.

Atención Comercial
6333 - **AGUA** (2482)
Días hábiles, de 8 a 18 hs.

0810 - 444 - **AySA** (2972)*
Días hábiles, de 8 a 18 hs.

*Partidos incorporados a partir de 2016

ERAS
0800 - 333 - 0200
www.argentina.gob.ar/eras
Atención presencial: días hábiles, de 9 a 15:30 hs.

Visite la oficina virtual de AySA
dentro del sitio web
www.aysa.com.ar